SCHEMAT POŁĄCZENIA WIDEODOMOFONU CM-02NE

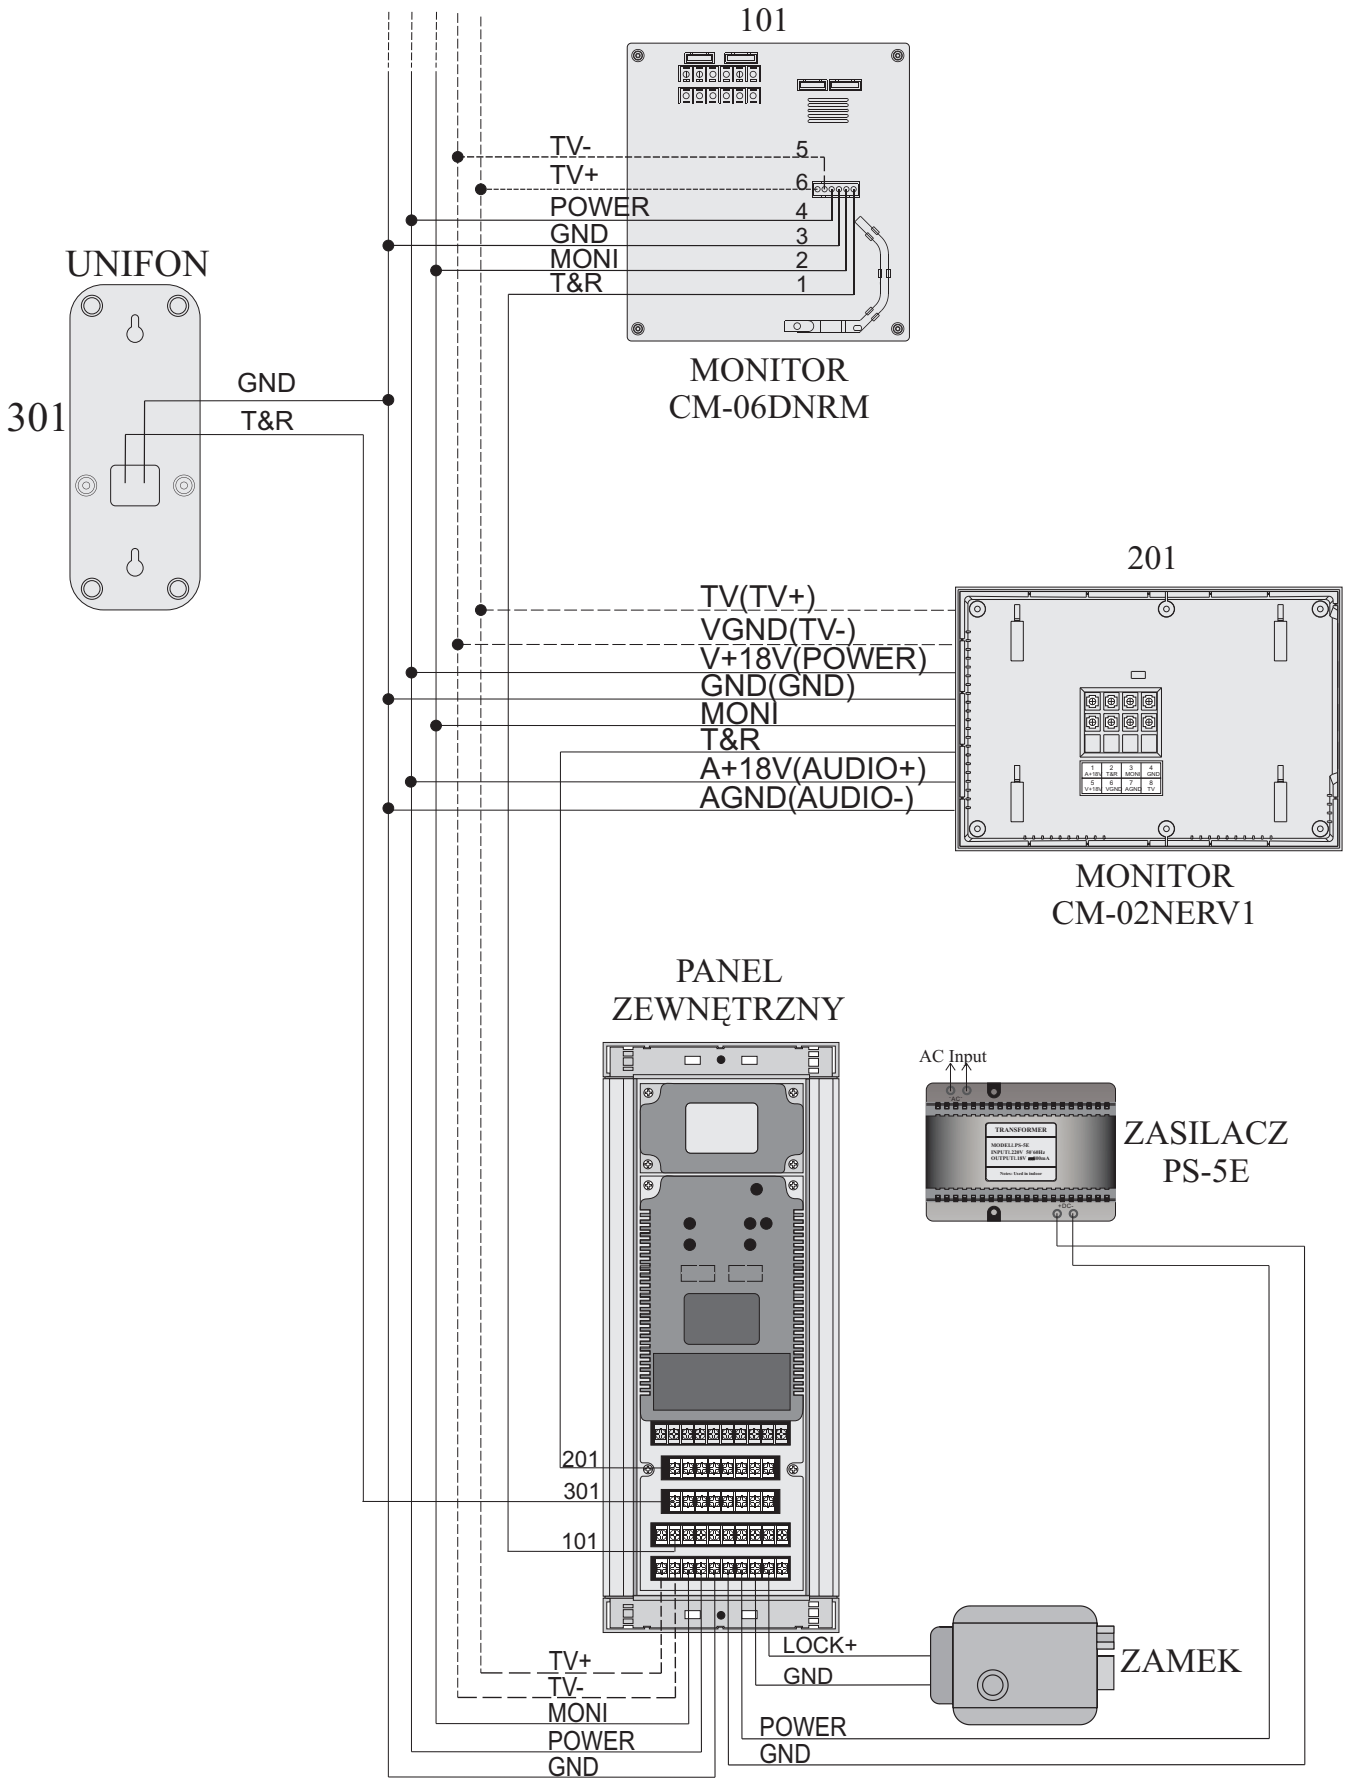

DO PRAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA MONITORÓW GŁOŚNOMÓWIĄCYCH CM-02NERV1
NIEZBĘDNE JEST ROZDZIELENIE ZASILANIA DLA TERMINALI: A+18, AGND oraz V+18, GND

Genway 09-407 Płock, ul.Spółdzielcza 33, tel.: 024 264 77 33, fax: 024 268 12 29, e-mail: info@genway.pl

www.genway.pl